



ОКП 14 6200
ОКП РБ 28.74.13



УЗЛЫ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

ПАСПОРТ
3239.13.00.00 ПС



Декларация о соответствии ВУ/112 11.01 ТР013 022 03878.

Срок действия до 18.07.2017 г.

Декларация о соответствии ТС ВУ/112 11.01 ТР010 007 00596.

Срок действия до 12.08.2018 г.

Свидетельство о государственной регистрации №ВУ.40.41.01.013.Е.000228.06.14 от 24.06.2014г.

Узлы присоединительные трубопроводные (далее узлы) предназначены для соединения счетчиков воды с другими элементами трубопровода питьевого и горячего водоснабжения.

1 Основные технические данные

1.1 Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Дiameter											
Дiameter номинальный, мм											
Давление номинальное, Рн, МПа											
Температура рабочей среды, °С											
Материал основных деталей: - ниппель, гайка накидная; - прокладка											
Разъём присоединительная: - ниппель, D, дюйм; - гайки накидной, D1, дюйм											
Размер под ключ: - ниппель, S, мм; - гайки накидной, S1, мм											
Строительная длина, мм, не более											
Масса, кг, не более											

2 Комплектность

В комплект поставки входит паспорт - 2 экз. на каждое упаковочное место.

3 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

4 Свидетельство о приеме
Узел присоединительный DN 1536
и признан годным для эксплуатации.
соответствует ТУ РБ 03973239.009-99

08.10.16
(месяц, год)

Милковских
(подпись лица, ответственного за приемку)

5 Техническое описание и требования по монтажу и эксплуатации
5.1 Конструкция узла приведена на рисунке 1.

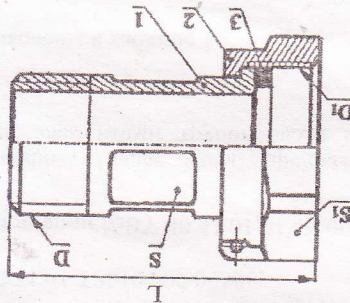


Рисунок 1. Узел присоединительный

5.2 ВНИМАНИЕ! Монтаж узлов на трубопровод должен выполняться подготов-
ленным персоналом, прошедшим обучение и подтвердивший соответствующую
квалификацию.
5.3 Перед установкой узлов на трубопровод убедиться, что они не имеют повреж-
дений в виде вмятин, трещин и т.п.
5.4 Монтаж узлов следует осуществлять гаечными ключами, в целях
предотвращения деформации и образования трещин на ниппелях и накидных гайках.
5.5 Согласно требованиям п.3.10 ГОСТ 12.063-81 узлы не должны
испытывать нагрузки от трубопровода (изгиб, перекося, сжатие и др.)

5.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- монтировать узлы с помощью трубных ключей;
- механическое воздействие на узлы в виде ударов или др. напруг

6 Транспортирование и хранение

6.1 Хранение узлов производится в упаковке изготовителя на складах (в закрытых
помещениях).

6.2 Условия транспортирования и хранения – 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

7 Сведения об утилизации

7.1 Специальные меры безопасности и требования проведения утилизации
отсутствуют.

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Ливент», 230005, г. Гродно,
ул. Дзержинского, 94, факс (0152) 77-04-88; e-mail: sbyl-zwettl@mail.ru
Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте:
<http://www.zwettl-grodno.by/>
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных
представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя. Мы рады, что Вы
выбрали продукцию нашего предприятия.