

5. Комплектность

- 5.1. При поставке регулятора в индивидуальной таре в комплект поставки входит:
- регулятор;
 - полиэтиленовый пакет (индивидуальная тара);

6. Ресурсы, сроки службы, гарантии изготовителя:

- 6.1. Ресурс регулятора 150000 срабатываний
- 6.2. Срок службы не менее 6 лет.
- 6.3. Гарантийный срок эксплуатации- 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня продажи.
- Гарантийные обязательства на регулятор распространяются только при безусловном выполнении требований к хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации.
- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 6.4. Гарантийные обязательства (продолжение).
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
 - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
 - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
 - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
 - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в ООО «АЛЬТАПРОФИТ - М» по адресу: г.Москва, ул.Востряковский проезд, дом 10 «Б», стр.5, тел/факс (495)781-42-43

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
- название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
- название и адрес организации, производившей монтаж;
- основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).

3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.

4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «__» ____ 201_г.

Подпись _____

7. Транспортирование и хранение

- 7.1 Условия транспортирования и хранения - 5 (ОЖ 4) по ГОСТ15150-69.

Хранение регуляторов производится в упаковке изготовителя на складах (в закрытых помещениях).

8. Свидетельство о приёмке

8.1 Регулятор давления РД-15 изготовлен и принят согласно ГОСТ 55023-2012 и признан годным для эксплуатации.

8.2 Регулятор настроен изготовителем на выходное давление в безрасходном режиме.

Рвых.настр. =(0,35±0,06)МПа

МП

Подпись лица, отв. за приёмку

Год, месяц, число

Упаковщик

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «АЛЬТАПРОФИТ-М»
ШИБАНОВА М.А.



РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ
(квартирный) РД - 15
ATS. 1425



Руководство по эксплуатации

Паспорт ИП 1425.002 РЭ

Сертификат соответствия № РОСС RU.АИ32.Н09007
Срок действия с 01.03.2015 по 14.10.2017

Изготовитель: ООО «АЛЬТАПРОФИТ-М»

Адрес: г.Москва, ул. Востряковский проезд, д. 10Б, стр.5, Россия

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) является объединенным эксплуатационным документом включающим паспорт, предназначен для ознакомления с конструкцией, устройством, работой регулятора давления воды(квартирного) РД-15 (далее регулятора), его основными техническими характеристиками, а также для изучения правил хранения, монтажа, эксплуатации.

1. Описание и работа

1.1 Регуляторы предназначены для автоматического поддержания давления воды на выходе при изменении входного давления используются в системах горячего и холодного водоснабжения включая питьевое, коммунального и промышленного назначения. Качество воды должно соответствовать действующим санитарным нормам для питьевой воды.

1.2 Технические характеристики:

диаметр номинальный, DN 15 мм
давление номинальное, PN 1,6 МПа
давление рабочее, Рр 0,3-1,6 МПа
рабочая среда температурой вода, до 90°С

давление после регулятора

(устанавливается регулировкой):

- в безрасходном режиме (проходное

сечение герметично перекрыто)

диапазон настройки, Рвых.настр.

от 0,2 до 0,4 МПа

Рвых.настр.

0,27±0,02МПа

G1/2" В

М 12х1,5--7Н

55 мм

0,065 кг

1.3. При снижении входного давления до значения ниже 0,3 МПа требования по поддержанию давления после регулятора не предъявляются.

1.4. Устройство, настройка и работа.

1.4.1 Устройство регулятора РД-15 приведено на Рисунке 1.

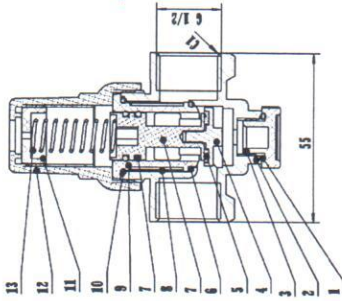


Рис. 1. Регулятор давления воды (квартирный) РД-15.
2-корпус(полифенилсульфон);1,6,10-кольца уплотнительные(EPDM); 13 – пружина (хромированная сталь);
3 – пробка, 4 – золотник, 7 - шток, 9 – стакан, 12 - крышка, 11 - винт регулировочный (полиацеталь);

1.4.2. В нерабочем состоянии (при отсутствии давления) регулятор находится в открытом состоянии.

1.4.3. Поддержание выходного давления в заданных пределах обеспечивается изменением проходного сечения стакан (9) - золотник (4) и устанавливается изменением деформации пружины (13) с помощью регулировочного винта (11).

1.4.4. При отсутствии расхода воды золотник (4) запирает проходное сечение на стакане (9).

1.4.5. Изменение настройки выходного давления производится вращением регулировочного винта (11) плоской отверткой по часовой стрелке (увеличение) или против (уменьшение), при этом контроль давления производится с помощью манометра. Манометр с пределом измерения не менее 1,6 МПа и присоединительной резьбой М12х1,5 герметично устанавливается в корпус регулятора в отверстие, из которого предварительно выкручивается пробка (3). При установке манометра давление воды должно полностью отсутствовать (кран перед регулятором должен быть закрыт), давление после регулятора снято. Затем медленно открыть кран для подачи воды через регулятор, определить давление на выходе по показанию манометра, при этом не должно быть расхода воды после регулятора.

После завершения настройки манометр демонтируется в обратном порядке: перекрывается запорный кран перед

регулятором, снимается давление после регулятора, выкручивается манометр из корпуса и устанавливается пробка (3). Допускается манометр оставить для постоянного контроля выходного давления.

1.5. Маркировка

1.5.1. На корпусе(PPSU) (2) литьем нанесена следующая маркировка: номинальное давление - PN16; номинальный проход - 15; стрелка направления потока; товарный знак изготовителя – "АЛЬТАИС".

1.5.2. На крышке (черного цвета) литьем нанесен товарный знак изготовителя – "АЛЬТАИС" и стрелка направления регулировки выходного давления.

1.6. Упаковка

1.6.1. Регуляторы упаковывают в индивидуальную тару-полиэтиленовый пакет. Регуляторы, упакованные в полиэтиленовый пакет, размещают в транспортную тару - ящики из гофрированного картона.

2. Использование по назначению

2.1. Эксплуатационные ограничения

ВНИМАНИЕ!:

2.1.1. Монтаж регулятора на трубопровод должен выполняться специализированной организацией.

2.1.2. Перед регулятором должен быть установлен шаровой кран или запорный клапан.

2.1.3. В регулятор должна поступать вода без механических включений таких как песок, окалина металлическая стружка, волокно, строительный мусор и т.п., поэтому перед установкой регулятора целесообразно промыть систему.

2.1.4. Установка регулятора на трубопроводе согласно стрелке направления потока.

2.1.5. При навинчивании регулятора на трубопровод обязательно следует брать рожковым ключом S27 за ту муфту (шестигранник), которая навинчивается на трубу. !!! Максимальное допустимое усилие на гаечном ключе при вкручивании должно составлять не более 15 Н*м. Резьбовое соединение уплотняется ФУМ-лентой из РТФЕ (толщина 0,076-0,1мм) или тонкой намоткой льна с разрешенной уплотнительной пастой (MULTIPAK, UNIPAK). Не допускается применение нескольких видов уплотнительного материала одновременно.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! устанавливать регулятор с помощью трубных (газовых) ключей и рожковых ключей с удлинителем во избежание повреждений корпуса редуктора. Если регулятор в результате монтажа оказался в неудобном положении, его следует снять и установить повторно. Для уплотнения резьбы запрещается использовать агрессивные химические вещества, содержащие: этилметилкетон, ацетон, этилацетат (эфир уксусной кислоты) и прочие эфиры, трихлорэтилен и их производные. Запрещено применение анаэробных

герметиков и клеевых составов.

ОСТОРОЖНО!!! Любые попытки повернуть регулятор по часовой стрелке могут привести к его поломке.

2.1.6. Для резьбового соединения с регуляторами на сопрягаемых резьбовых элементах применять только трубную резьбу согласно ГОСТ 6527

2.2. Подготовка изделия к использованию

2.2.1. Регулятор после распаковывания не требует дополнительной подготовки к монтажу.

2.2.2. При монтаже положение регулятора относительно оси трубопровода - любое.

2.3. Использование изделия

2.3.1. Перечень возможных неисправностей в процессе использования, причин их возникновения и рекомендации по их устранению приведены в таблице

Неисправность	Возможная причина	Меры по устранению
Увеличено давление на выходе регулятора в безрасходном режиме по сравнению с настроенным.	На поверхности седла стакана 9 и прокладки золотника 4 осадок и грязь.	Промыть грязь, удалить осадок.
	Износ или повреждение поверхности седла стакана 9 или прокладки золотн.4	Заменить блок регулировки или заменить регулятор
Отсутствует расход воды через регулятор.	Неправильно установлен регулятор	Установить так, чтобы направление потока воды соответствовало стрелке на корпусе 2 регулятора

3. Техническое обслуживание

3.1. Техническое обслуживание проводит только служба эксплуатации.

3.2. Ремонт регулятора проводится специалистами службы эксплуатации и в специализированных ремонтных подразделениях этой службы.

4. Меры безопасности

4.1. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** проводить любые работы по техническому обслуживанию или ремонту при наличии давления воды в системе.

4.2. При снятии крышки регулятора учитывать воздействие пружины!

4.2. При снятии крышки регулятора учитывать воздействие пружины!