



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



«САНТЕХПРОМ»

**Конвекторы отопительные травмобезопасные
стальные настенные повышенной теплоплотности
с кожухом автоматизированные
«Сантехпром Супер Авто»**

ПАСПОРТ

Основные технические данные

Наименование... конвекторы «Сантехпром Супер Авто».
(согласно ГОСТ 31311-2005)
Страна-изготовитель..... Россия.
Завод-изготовитель..... АО «САНТЕХПРОМ» (г. Москва).
Назначение..... для 1- и 2-х трубных систем водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий.
Марка конвектора..... КСК 20 КА ТУ 4935-019-03989804-2004 (концевой),
Концы присоединительных патрубков..... с резьбой G 3/4".
Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя..... 1,0МПа.
Максимальная температура теплоносителя..... 115°C.

Примеры условного обозначения


Условное обозначение конвектора включает:

- наименование конвектора;
- условное обозначение по ГОСТ 31311-2005;
- диаметр условного прохода труб;
- номинальный тепловой поток;
- обозначение «К» - концевое исполнение;
- «1» – при комплектации клапаном для однетрубных систем, «2» – при комплектации клапаном для двухтрубных систем;
- «прав.» - правое исполнение; «лев.» - левое исполнение;


Примеры заказа:

Конвектор «Сантехпром Супер Авто» КСК 20-1132 КА 2 прав.

Конвектор «Сантехпром Супер Авто» КСК 20-2,933 КА 2 лев.

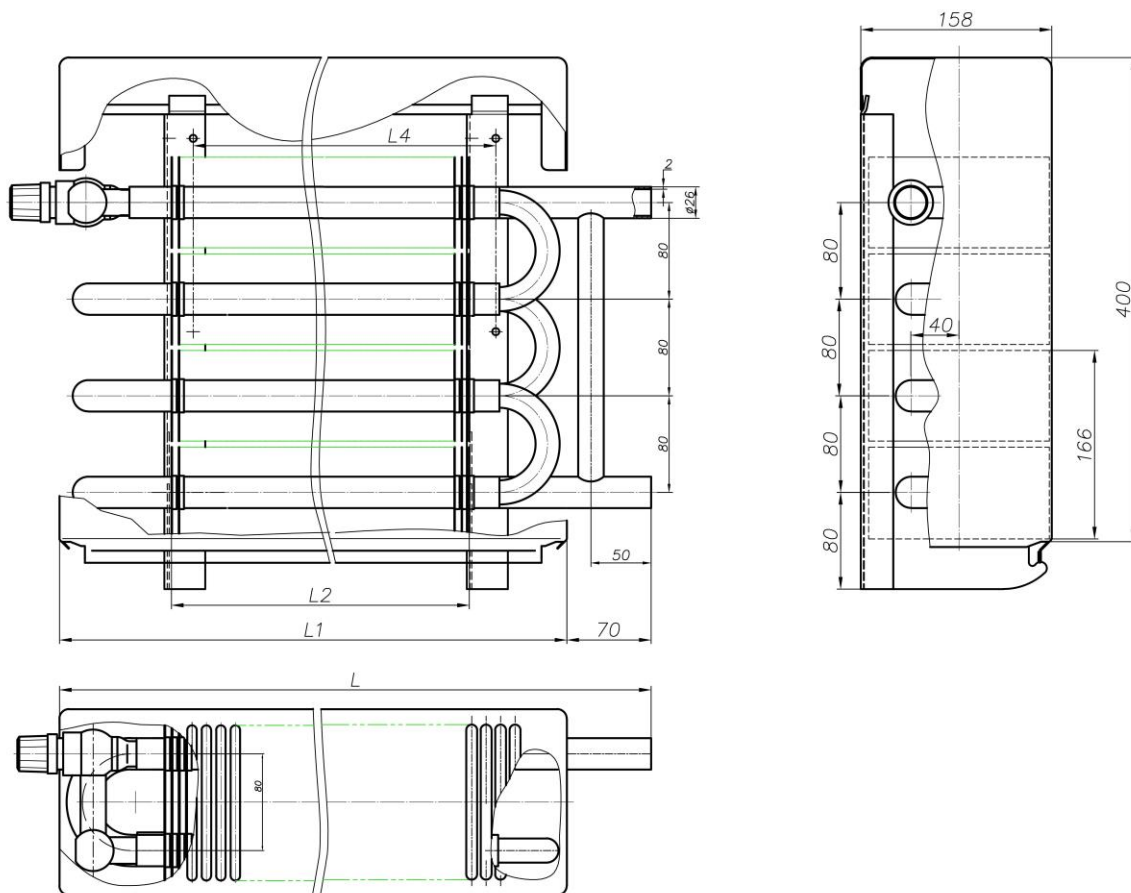

Конвектор «Сантехпром Супер Авто» концевой правого исполнения

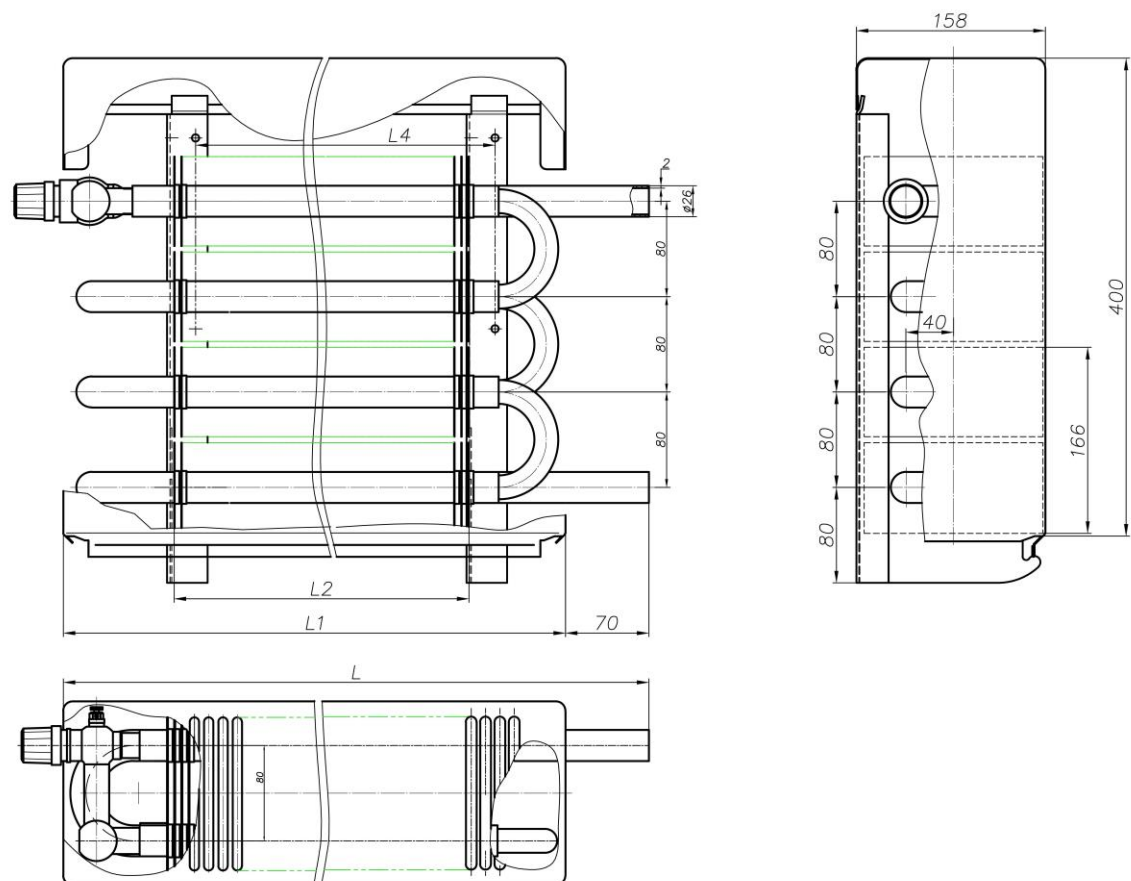

Конвектор «Сантехпром Супер Авто» концевой правого исполнения

**Таблица. Обозначения и основные технические характеристики конвекторов
«Сантехпром Супер Авто»**

Обозначение конвектора (в обозначении: К – концевой)	Монт. №	Номин. тепловой поток Q _{н_у} , кВт	Размеры, мм				Масса, кг (справочная)
			Длина кожуха L	Длина элемент. по оробр. L ₁	Общая длина L ₂	Расст. между крон. L ₃	
Номенклатура и основные технические характеристики конвекторов «Сантехпром Супер Авто»							
КСК 20-1,132 К	2У14А	1,132	601	403	671	429	15,02
КСК 20-1,407 К	2У15А	1,407	697	506	767	532	17,41
КСК 20-1,698 К	2У14	1,698	793	604	863	632	19,80
КСК 20-1,835 К	2У15	1,835	841	650	911	677	23,44
КСК 20-1,973 К	2У16	1,973	889	702	959	729	24,91
КСК 20-2,110 К	2У17	2,110	937	748	1007	774	26,38
КСК 20-2,247 К	2У18	2,247	985	794	1055	822	27,85
КСК 20-2,384 К	2У19	2,384	1033	845	1103	872	29,33
КСК 20-2,522 К	2У20	2,522	1081	891	1151	917	30,80
КСК 20-2,659 К	2У21	2,659	1129	937	1199	964	32,27
КСК 20-2,796 К	2У22	2,796	1177	989	1247	1015	33,75
КСК 20-2,933 К	2У23	2,933	1225	1035	1295	1062	35,15
КСК 20-3,070 К	2У24	3,070	1273	1081	1343	1107	36,69
КСК 20-3,208 К	2У25	3,208	1321	1133	1391	1159	38,17
КСК 20-3,345 К	2У26	3,345	1369	1179	1439	1204	39,64
КСК 20-3,482 К	2У27	3,482	1417	1225	1487	1252	41,11
КСК 20-3,619 К	2У28	3,619	1465	1276	1535	1300	42,59

Комплектность

Конвекторы поставляются в комплекте, в полной строительной готовности по спецификации потребителя.

В комплект поставки входят:

- конвектор в сборе (терморегулятор поставляется отдельно по требованию покупателя);
- упаковка;
- паспорт (допускается 1 паспорт на партию).

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие конвекторов требованиям ГОСТ 31311-2005 и ТУ 4935-019-03989804-2004 при условии соблюдения требований, предъявляемых к транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

Гарантия изготовителя по ГОСТ 31311-2005.

Гарантийный срок эксплуатации конвекторов, включая срок хранения, 5 лет со дня получения потребителем или продажи (при реализации через розничную торговую сеть).

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений, которые не влияют на основные технические характеристики конвекторов.

Свидетельство о приемке.

Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный
«Сантехпром Супер Авто»

КСК 20 _____ изготовлен и принят в соответствии с требованиями
ТУ 4935-019-03989804-2004, ГОСТ 31311-2005 и признан годным к эксплуатации.

_____ подпись

_____ расшифровка подписи

Дата изготовления: « ____ » _____ 20 ____ г

МП

Гарантийное обслуживание производится в АО «САНТЕХПРОМ»
по адресу: Россия, 107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 9/6, тел. (495) 730-70-80.

Конвекторы соответствуют ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие
технические условия». Выпускаются в концевом и проходном исполнении.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU. АГ98. Н12962 от 19.06.2014

Монтаж и эксплуатация – в соответствии с документом «Руководство по
монтажу и эксплуатации настенных конвекторов производства АО
«САНТЕХПРОМ»» (www.santexprom.ru)

Информация о терморегуляторах и теплосчетчиках находится на сайте
фирмы-изготовителя.

Завод-изготовитель: АО «САНТЕХПРОМ»

Наш адрес:
Россия, 107497, г. Москва
ул. Амурская, д.9/6
АО «САНТЕХПРОМ»

Телефон/факс отдела продаж:
(495) 730-70-80
www.santexprom.ru
mail@santexprom.ru