



## ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНВЕКТИВНО-РАДИАЦИОННЫЕ

### КОНВЕКТОР БРИЗ

#### ПАСПОРТ

---

---

### 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Конвектор Бриз предназначен для отопления помещений (в том числе с большими застекленными проемами: автосалоны, оранжереи, офисы, магазины и т.д.), предупреждения запотевания окон и создания воздушной завесы от холодного воздуха.

1.2. Конвектор подключается к системам отопления с температурой теплоносителя до 403 К (130 °С) и рабочим давлением до 1,5 МПа (~ 15 кгс/см<sup>2</sup>).

1.3. Конвекторы оборудованные терморегулирующей арматурой предназначены для систем с рабочим давлением до 1 МПа (~10 кгс/см<sup>2</sup>).

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные размеры и параметры конвектора приведены в приложении.

2.2. Конвектор состоит из стального корпуса, теплообменника (медная труба с алюминиевыми пластинами) и сверху закрывается декоративной решеткой.

На теплообменнике расположен кран-воздухоотводчик для удаления воздуха из прибора.

Присоединительные элементы имеют внутреннюю резьбу G 1/2.

2.3. Для установки в помещениях с изогнутыми стенами изготавливаются радиусные конвекторы Бриз.

Радиусные конвекторы изготавливаются по размерам, которые согласовываются заказчиком.

2.4. Наружные поверхности теплообменника и корпуса имеют эпоксидное покрытие.

2.5. Декоративная решетка может быть изготовлена из различных материалов (дерево, алюминий, сталь) и иметь различные покрытия.

### 3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Конвектор

1 шт.

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Решетка                               | 1 шт. |
| Крепежный набор (2 шурупа и 2 дюбеля) | 1 шт. |
| Паспорт                               | 1 шт. |
| Комплект упаковки                     | 1     |

Комплект.

#### 4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Конвекторы должны храниться в упакованном виде в отапливаемых и вентилируемых складах с температурой от 0 до плюс 40 °С.

Среднее значение относительной влажности 80 % при температуре окружающего воздуха плюс 20 °С.

#### 5. МОНТАЖ КОНВЕКТОРА

5.1. Монтаж конвектора должен производиться специализированными монтажными организациями с последующим испытанием и составлением акта.

5.2. Конвектор монтируется в пол помещения теплообменником к окну на расстоянии не менее 100 мм от стены (окна). При этом декоративная решетка должна находиться на одном уровне с полом.

5.3. Выравнивание конвектора по уровню пола производится при помощи винтов, расположенных в углах изделия.

5.4. Конвектор крепится к полу при помощи крепежного набора (шурупы с дюбелями). Для крепления предназначены два отверстия расположенные на дне корпуса рядом с торцевыми стенками.

5.5. Присоединение конвектора к системе отопления должно производиться через полно-регулирующую арматуру.

#### **ОСТОРОЖНО!**

*При монтаже конвектора в систему не допускать деформации теплообменника, во избежание повреждения паяных швов. Для этого, при подключении конвектора, следует придерживать теплообменник гаечным ключом или плоскогубцами на фитингах теплообменника.*

5.6. После подключения конвектора к системе следует удалить воздух из прибора.

5.7. При проведении отделочных строительных работ, декоративную решетку снять, конвектор накрыть защитной крышкой.

5.8. Если пространство вокруг конвектора будет заливаться бетоном, то на место решетки следует установить распорные планки на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Длина планок должна быть на 4 мм больше, чем ширина решетки

#### **ВНИМАНИЕ!**

*При установке в пол, выравнивании, креплении к полу, подсоединении (монтаже) к системе не допускать повреждения (деформации) корпуса конвектора.*

## 6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ


6.1. Теплообменник конвектора должен быть постоянно заполнен теплоносителем, отвечающим требованиям, приведенным в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» РД 34.20.501-95.

6.2. Удалять загрязнения с поверхности конвектора рекомендуется мягкой тканью использованием нейтральных моющих средств.

6.3. Внутренние поверхности конвектора необходимо регулярно очищать от пыли и помощи пылесоса.

6.4. Не допускается демонтаж теплообменника из корпуса прибора потребителем.

В экстренных случаях демонтаж теплообменника производится в последовательности указанной на рисунке. Монтаж следует производить в обратной последовательности.

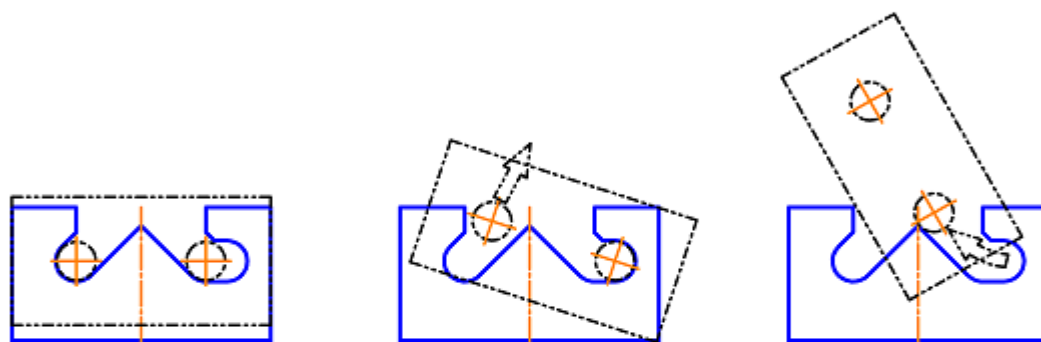

6.5. Не допускается размещать на декоративной решетке мебель (стулья, столы, шкафы и т. п.) и другие предметы, которые могут привести к ее (решетки) деформации. Недопустимо по решетке бегать, прыгать на ней и танцевать, так как это также может привести к деформации решетки. Если в процессе эксплуатации предполагается, что на решетке будут прилагаться повышенные нагрузки (при установке в кафе, ресторанах, спортивных залах и т. д.), то необходимо при заказе оговаривать установку на конвектор усиленных декоративных решеток.

При деформации декоративной решетки после продажи конвектора предприятие-готовитель претензий не принимает и гарантийную замену решеток не производит.

6.6. Запрещается охлаждение теплообменника воздухом, имеющим отрицательную температуру (например, при открытом окне в зимний период), т. к. это может привести к замерзанию теплоносителя (воды) в теплообменнике и его разрыву.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантия на конвектор действует в течение 5 лет со дня продажи, но не более 5 лет со дня выпуска конвектора предприятием-изготовителем.

7.2. Поставщик обязуется производить замену дефектных конвекторов в течение гарантийного срока.

7.3. Гарантии не распространяются на конвекторы:

- без паспорта;

- без отметки ОТК предприятия-изготовителя;
- с видимыми механическими повреждениями;
- без штампа магазина, подписи продавца и даты продажи;
- с дефектами, возникшими по вине потребителя, в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации (например, см. п. 6.5 и п. 6.6);
- при отсутствии акта специализированной монтажной организации о монтаже конвектора в систему и последующем испытании.

7.4. Претензии после ввода конвектора в эксплуатацию принимаются в соответствии с действующим законодательством.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор Бриз соответствует требованиям технических условий ТУ 4935-003-0374823-01 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК

Изготовитель: Россия, 171502, г. Кимры Тверской обл., ул. Орджоникидзе, д. 83а;  
ООО «Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР»;  
тел.: (48236) 2-92-50, 2-92-46, 2-16-97; факс: (48236) 3-14-81, 3-

1-64;

e-mail: market@kztoradiator.ru; www.kztoradiator.ru.



## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Штамп магазина

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### ***ВНИМАНИЕ!***


*В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, возможны некоторые отличия между конструкцией конвектора и настоящим испортом, а также незначительные расхождения в характеристиках.*

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Конвекторы напольные Бриз 260 1го

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и таблице.

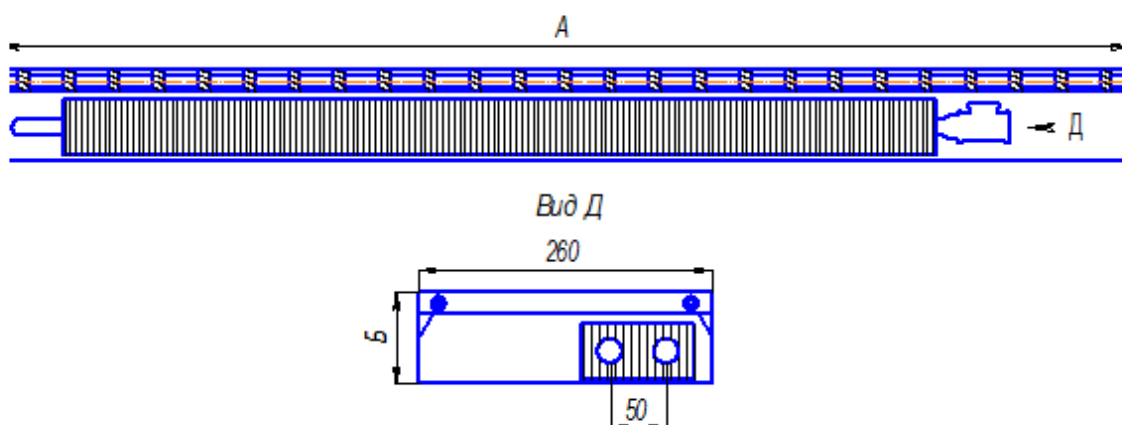

| Модель               | А, мм | Б, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|----------------------|-------|-------|-----------------|-----------|
| Бриз 260х80х800 1го  | 800   | 80    | 296             | 5,4       |
| Бриз 260х80х1000 1го | 1000  | 80    | 399             | 6,9       |
| Бриз 260х80х1200 1го | 1200  | 80    | 502             | 8,3       |
| Бриз 260х80х1500 1го | 1500  | 80    | 656             | 10,4      |
| Бриз 260х80х1800 1го | 1800  | 80    | 811             | 12,4      |
| Бриз 260х80х2000 1го | 2000  | 80    | 914             | 13,9      |
| Бриз 260х80х2200 1го | 2200  | 80    | 1017            | 15,2      |
| Бриз 260х80х2500 1го | 2500  | 80    | 1171            | 17,3      |
| Бриз 260х80х2800 1го | 2800  | 80    | 1326            | 19,4      |
| Бриз 260х80х3000 1го | 3000  | 80    | 1429            | 20,9      |
| Бриз 260х80х3200 1го | 3200  | 80    | 1506            | 22,3      |
| Бриз 260х80х3500 1го | 3500  | 80    | 1661            | 24,4      |
| Бриз 260х80х3800 1го | 3800  | 80    | 1815            | 26,5      |
| Бриз 260х80х4000 1го | 4000  | 80    | 1918            | 27,9      |
| Бриз 260х80х4200 1го | 4200  | 80    | 2021            | 29,3      |
| Бриз 260х80х4500 1го | 4500  | 80    | 2176            | 31,4      |
| Бриз 260х80х4800 1го | 4800  | 80    | 2330            | 33,6      |
| Бриз 260х80х5000 1го | 5000  | 80    | 2433            | 34,8      |

Продолжение таблицы

| Модель                | А, мм | Б, мм | Теплоотдача, Вт | Масса, кг |
|-----------------------|-------|-------|-----------------|-----------|
| Бриз 260х100х800 1то  | 800   | 100   | 323             | 5,7       |
| Бриз 260х100х1000 1то | 1000  | 100   | 436             | 7,3       |
| Бриз 260х100х1200 1то | 1200  | 100   | 549             | 8,7       |
| Бриз 260х100х1500 1то | 1500  | 100   | 717             | 10,9      |
| Бриз 260х100х1800 1то | 1800  | 100   | 886             | 13        |
| Бриз 260х100х2000 1то | 2000  | 100   | 999             | 14,6      |
| Бриз 260х100х2200 1то | 2200  | 100   | 1112            | 16        |
| Бриз 260х100х2500 1то | 2500  | 100   | 1280            | 18,2      |
| Бриз 260х100х2800 1то | 2800  | 100   | 1449            | 20,4      |
| Бриз 260х100х3000 1то | 3000  | 100   | 1562            | 22        |
| Бриз 260х100х3200 1то | 3200  | 100   | 1646            | 23,5      |
| Бриз 260х100х3500 1то | 3500  | 100   | 1815            | 25,7      |
| Бриз 260х100х3800 1то | 3800  | 100   | 1984            | 27,9      |
| Бриз 260х100х4000 1то | 4000  | 100   | 2097            | 29,4      |
| Бриз 260х100х4200 1то | 4200  | 100   | 2209            | 30,8      |
| Бриз 260х100х4500 1то | 4500  | 100   | 2378            | 33        |
| Бриз 260х100х4800 1то | 4800  | 100   | 2547            | 35,3      |
| Бриз 260х100х5000 1то | 5000  | 100   | 2660            | 36,6      |
| Бриз 260х120х800 1то  | 800   | 120   | 360             | 6         |
| Бриз 260х120х1000 1то | 1000  | 120   | 486             | 7,6       |
| Бриз 260х120х1200 1то | 1200  | 120   | 611             | 9,1       |
| Бриз 260х120х1500 1то | 1500  | 120   | 799             | 11,5      |
| Бриз 260х120х1800 1то | 1800  | 120   | 987             | 13,7      |
| Бриз 260х120х2000 1то | 2000  | 120   | 1113            | 15,3      |
| Бриз 260х120х2200 1то | 2200  | 120   | 1238            | 16,8      |
| Бриз 260х120х2500 1то | 2500  | 120   | 1426            | 19,1      |
| Бриз 260х120х2800 1то | 2800  | 120   | 1614            | 21,4      |
| Бриз 260х120х3000 1то | 3000  | 120   | 1740            | 23        |
| Бриз 260х120х3200 1то | 3200  | 120   | 1834            | 24,6      |
| Бриз 260х120х3500 1то | 3500  | 120   | 2022            | 26,9      |
| Бриз 260х120х3800 1то | 3800  | 120   | 2210            | 29,2      |
| Бриз 260х120х4000 1то | 4000  | 120   | 2335            | 30,7      |
| Бриз 260х120х4200 1то | 4200  | 120   | 2461            | 32,3      |
| Бриз 260х120х4500 1то | 4500  | 120   | 2649            | 34,6      |
| Бриз 260х120х4800 1то | 4800  | 120   | 2837            | 37        |
| Бриз 260х120х5000 1то | 5000  | 120   | 2962            | 38,3      |