

8. ОПИСАНИЕ


Принцип действия изделия основан на сравнении усилия давления контролируемой среды на чувствительную систему, усилия упругой деформации пружины датчика (далее уставки) и усилия механизма регулировки зоны нечувствительности (далее зоны возврата).

Срабатывание изделия (размыкание или замыкание контактов (рис.1)) происходит, когда контролируемое давление достигает значения уставки, заданной по шкале. Возврат контактов переключающего устройства в исходное положение происходит, когда давление среды изменится на величину, равную значению зоны возврата.

9. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ

Схема подключения электрических контактов представлена на рис.1, а также на внутренней стороне крышки изделия.

Рис.1. Схема подключения электрических контактов:



10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ

Техническое обслуживание в процессе эксплуатации заключается во внешнем осмотре крепления на объекте, в проверке заземления и перенастройке изделия по мере необходимости изменения режима работы агрегата и устранению дефектов.

Перенастройку диапазона производится следующим образом:


- вращать регулировочный винт "Давление" для установки значения уставки (диапазона) по часовой стрелке, если необходимо уменьшить уставку, и против часовой стрелки, если необходимо увеличить;
- вращать регулировочный винт "Дифференциал" для установки значения дифференциала (зоны возврата) по часовой стрелке, если необходимо уменьшить зону возврата, и против часовой стрелки, если уставку необходимо увеличить.

Если при изменении давления контролируемой среды относительно уставки на величину, большую зоны возврата, отсутствует электрический сигнал, необходимо:

- проверить кабельный ввод и жилы кабеля на отсутствие обрыва жил кабеля и надежность контактных соединений, устранить дефекты;
- прочистить отверстие в ниппеле чувствительной системы медной или латунной проволокой.

Рис.2 Габаритные и присоединительные размеры

Рис.3. Кронштейн для монтажа

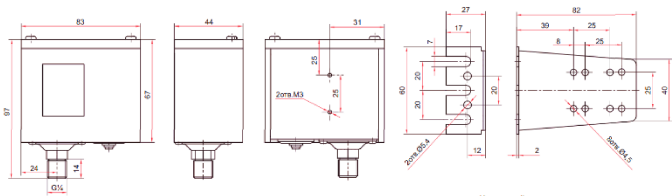

8. ОПИСАНИЕ


Принцип действия изделия основан на сравнении усилия давления контролируемой среды на чувствительную систему, усилия упругой деформации пружины датчика (далее уставки) и усилия механизма регулировки зоны нечувствительности (далее зоны возврата).

Срабатывание изделия (размыкание или замыкание контактов (рис.1)) происходит, когда контролируемое давление достигает значения уставки, заданной по шкале. Возврат контактов переключающего устройства в исходное положение происходит, когда давление среды изменится на величину, равную значению зоны возврата.

9. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ

Схема подключения электрических контактов представлена на рис.1, а также на внутренней стороне крышки изделия.

Рис.1. Схема подключения электрических контактов:



10. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ

Техническое обслуживание в процессе эксплуатации заключается во внешнем осмотре крепления на объекте, в проверке заземления и перенастройке изделия по мере необходимости изменения режима работы агрегата и устранению дефектов.

Перенастройку диапазона производится следующим образом:


- вращать регулировочный винт "Давление" для установки значения уставки (диапазона) по часовой стрелке, если необходимо уменьшить уставку, и против часовой стрелки, если необходимо увеличить;
- вращать регулировочный винт "Дифференциал" для установки значения дифференциала (зоны возврата) по часовой стрелке, если необходимо уменьшить зону возврата, и против часовой стрелки, если уставку необходимо увеличить.

Если при изменении давления контролируемой среды относительно уставки на величину, большую зоны возврата, отсутствует электрический сигнал, необходимо:

- проверить кабельный ввод и жилы кабеля на отсутствие обрыва жил кабеля и надежность контактных соединений, устранить дефекты;
- прочистить отверстие в ниппеле чувствительной системы медной или латунной проволокой.

Рис.2 Габаритные и присоединительные размеры

Рис.3. Кронштейн для монтажа

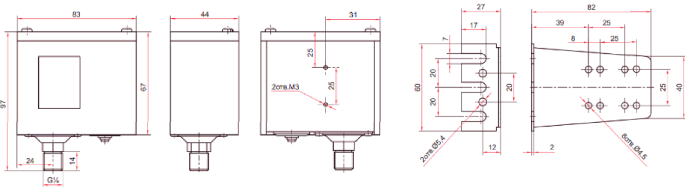

ПАСПОРТ

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Э-РД

и инструкция по эксплуатации

ЭКО-М

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Реле давления Э-РД предназначены для контроля и регулирования давления газообразных и жидких сред, в том числе хладонов R12, R22, R134a. Применяются в бойлерных, котельных, тепловых пунктах, системах пожаротушения, компрессорных, для автоматизации работы электронасосов систем водоснабжения.

№п п	Модель	Диапазон (МПа)		Дифференциал (МПа)		Р _{max} (МПа)
		Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	Э-РД-0,6МПа-G1/4	-0,07	0,6	0,06	0,4	1,6
2	Э-РД-0,8МПа-G1/4	-0,02	0,8	0,07	0,4	1,6
3	Э-РД-1,6МПа-G1/4	0,5	1,6	0,1	0,4	3,5
4	Э-РД-0,8МПа-G1/2	-0,02	0,8	0,04	0,15	1,6

Воспроизводимость: ±2 %.

Степень пылевлагозащитности: IP 40, 42, 44.

Контакты: однополюсный перекидной контакт.

Резьба присоединительного штуцера: G1/2, G1/4

Температура контролируемой среды: - 10 °С ... + 120 °С.

Температура окружающей среды: -10 °С ... + 70 °С.

Контролируемая среда: воздух, масло, вода, хладоны, газ, пар.

Электрические характеристики: 8А ~220V / 16А ~110V.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит: изделие – 1 шт; кронштейн для монтажа – 1 шт; паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, согласно ГОСТ 26005-83. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления. Срок эксплуатации – 10 лет.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 26005-83. «Реле давления на Рном до 32 МПа (320 кгс/см²)» и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортировка – при температуре от –50 °С до 50 °С и относительной влажности 95 % при 35 °С. Хранение – при температуре от –50 °С до 50 °С и относительной влажности 95 % при 35 °С.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия предназначены для эксплуатации в обогреваемых (или) охлаждаемых помещениях без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, при отсутствии или незначительном воздействии конденсации. Допускается использование в местах, подверженных

ПАСПОРТ

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ Э-РД

и инструкция по эксплуатации

ЭКО-М

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Реле давления Э-РД предназначены для контроля и регулирования давления газообразных и жидких сред, в том числе хладонов R12, R22, R134a. Применяются в бойлерных, котельных, тепловых пунктах, системах пожаротушения, компрессорных, для автоматизации работы электронасосов систем водоснабжения.

№п п	Модель	Диапазон (МПа)		Дифференциал (МПа)		Р _{max} (МПа)
		Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	Э-РД-0,6МПа-G1/4	-0,07	0,6	0,06	0,4	1,6
2	Э-РД-0,8МПа-G1/4	-0,02	0,8	0,07	0,4	1,6
3	Э-РД-1,6МПа-G1/4	0,5	1,6	0,1	0,4	3,5
4	Э-РД-0,8МПа-G1/2	-0,02	0,8	0,04	0,15	1,6

Воспроизводимость: ±2 %.

Степень пылевлагозащитности: IP 40, 42, 44.

Контакты: однополюсный перекидной контакт.

Резьба присоединительного штуцера: G1/2, G1/4

Температура контролируемой среды: - 10 °С ... + 110 °С.

Температура окружающей среды: -15 °С ... + 70 °С.

Контролируемая среда: воздух, масло, вода, хладоны, газ.

Электрические характеристики: 8А ~220V / 16А ~110V.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит: изделие – 1 шт; кронштейн для монтажа – 1 шт; паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, согласно ГОСТ 26005-83. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления. Срок эксплуатации – 10 лет.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 26005-83. «Реле давления на Рном до 32 МПа (320 кгс/см²)» и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортировка – при температуре от –50 °С до 50 °С и относительной влажности 95 % при 35 °С. Хранение – при температуре от –50 °С до 50 °С и относительной влажности 95 % при 35 °С.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия предназначены для эксплуатации в обогреваемых (или) охлаждаемых помещениях без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, при отсутствии или незначительном воздействии конденсации. Допускается использование в местах, подверженных вибрациям от работающих механизмов. Типовое размещение на промышленных объектах.

Принцип действия изделия основан на сравнении усилия давления контролируемой среды на чувствительную систему, усилия упругой деформации пружины задачника (далее уставки) и усилия механизма регуляции зоны нечувствительности (далее зоны возврата).

Срабатывание изделия (размыкание или замыкание контактов (рис.1)) происходит, когда контролируемое давление достигает значения уставки, заданной по шкале. Возврат контактов переключающего устройства в исходное положение происходит, когда давление среды изменится на величину, равную значению зоны возврата.

Схема подключения электрических контактов представлена на рис.1, а также на внутренней стороне крышки изделия.


Усилие при увеличении давления

Техническое обслуживание в процессе эксплуатации заключается во внешнем осмотре крепления на объекте, в проверке заземления и перенастройке изделия по мере необходимости изменения режима работы агрегата и устранению дефектов.

- вращать регулировочный винт "Давление" для установки значения уставки (диапазона) по часовой стрелке, если необходимо уменьшить уставку, и против часовой стрелки, если необходимо увеличить;
- вращать регулировочный винт "Дифференциал" для установки значения дифференциала (зоны возврата) по часовой стрелке, если необходимо уменьшить зону возврата, и против часовой стрелки, если уставку необходимо увеличить.

- проверить кабельный ввод и жилы кабеля на отсутствие обрыва жил кабеля и надежность контактных соединений, устранить дефекты:

Рис.3. Кронштейн для монтажа

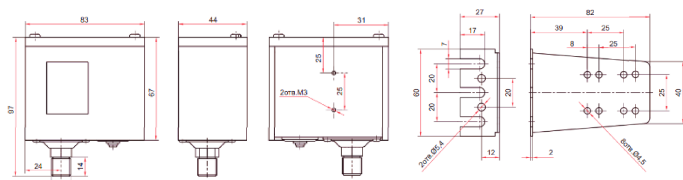

Принцип действия изделия основан на сравнении усилия давления контролируемой среды на чувствительную систему, усилия упругой деформации пружины задачка (далее уставки) и усилия механизма регулирования зоны нечувствительности (далее зоны возврата).

Срабатывание изделия (размыкание или замыкание контактов (рис.1)) происходит, когда контролируемое давление достигает значения уставки, заданной по шкале. Возврат контактов переключающего устройства в исходное положение происходит, когда давление среды не изменится на величину, равную значению зоны возврата.

Схема подключения электрических контактов представлена на рис.1, а также на внутренней стороне крышки изделия.


Усилие при увеличении давления

Техническое обслуживание в процессе эксплуатации заключается во внешнем осмотре крепления на объекте, в проверке заземления и перенастройке изделия по мере необходимости изменения режима работы агрегата и устранению дефектов.

- вращать регулировочный винт "Давление" для установки значения уставки (диапазона) по часовой стрелке, если необходимо уменьшить уставку, и против часовой стрелки, если необходимо увеличить;
- вращать регулировочный винт "Дифференциал" для установки значения дифференциала (зоны возврата) по часовой стрелке, если необходимо уменьшить зону возврата, и против часовой стрелки, если уставку необходимо увеличить.

- прочистить отверстие в nipple чувствительной системы медной или латунной проволокой

Рис.3. Кронштейн для монтажа

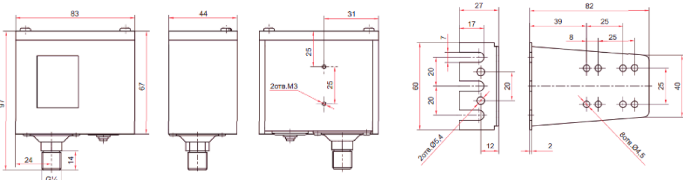

Реле давления Э-РД предназначены для контроля и регулирования давления газообразных и жидких сред, в том числе хладагентов R12, R22, R134a. Применяются в бойлерных, котельных, тепловых пунктах, системах пожаротушения, компрессорных, для автоматизации работы электронасосов систем водоснабжения.

№п п	Модель	Диапазон (МПа)		Дифференциал (МПа)		Р _{max} (МПа)
		Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	Э-РД-0,6МПа-G1/4	-0,07	0,6	0,06	0,4	1,6
2	Э-РД-0,8МПа-G1/4	-0,02	0,8	0,07	0,4	1,6
3	Э-РД-1,6МПа-G1/4	0,5	1,6	0,1	0,4	3,5
4	Э-РД-0,8МПа-G1/2	-0,02	0,8	0,04	0,15	1,6

Электрические характеристики: 8A ~220V / 16A ~110V

В комплект поставки входит: изделие – 1 шт; кронштейн для монтажа – 1 шт; паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, согласно ГОСТ 26005-83. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления. Срок эксплуатации – 10 лет.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 26005-83. «Реле давления на Рном до 32 МПа (320 кгс/см²)» и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления:

Хранение – при температуре от -50°C до 50°C и относительной влажности 95 % при 35°C .

Изделия предназначены для эксплуатации в обогреваемых (или) охлаждаемых помещениях без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, при отсутствии или незначительном воздействии конденсации. Допускается использование в местах, подверженных

Реле давления Э-РД предназначены для контроля и регулирования давления газообразных и жидких сред, в том числе хладагентов R12, R22, R134a. Применяются в бойлерных, котельных, тепловых пунктах, системах пожаротушения, компрессорных, для автоматизации работы электронасосов систем водоснабжения.

№п п	Модель	Диапазон (МПа)		Дифференциал (МПа)		Р _{max} (МПа)
		Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
1	ЭРД-0,6МПа-G1/4	-0,07	0,6	0,06	0,4	1,6
2	ЭРД-0,8МПа-G1/4	-0,02	0,8	0,07	0,4	1,6
3	ЭРД-1,6МПа-G1/4	0,5	1,6	0,1	0,4	3,5
4	ЭРД-0,8МПа-G1/2	-0,02	0,8	0,04	0,15	1,6

Электрические характеристики: 8A ~220V / 16A ~110V

В комплект поставки входит: изделие – 1 шт; кронштейн для монтажа – 1 шт; паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, согласно ГОСТ 26005-83. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления. Срок эксплуатации – 10 лет.

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 26005-83. «Реле давления на Рном до 32 МПа (320 кгс/см²)» и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления:

Хранение – при температуре от –50 °С до 50 °С и относительной влажности 95 % при 35 °С.

Изделия предназначены для эксплуатации в обогреваемых (или) охлаждаемых помещениях без непосредственного воздействия солнечных лучей, осадков, ветра, песка и пыли, при отсутствии или незначительном воздействии конденсации. Допускается использование в местах, подверженных вибрациям от работающих механизмов. Типовое размещение на промышленных объектах.