


Таблица Б.1 - Габаритные и присоединительные размеры запорных клапанов

Таблица-фигура	PN, МПа	DN, мм	Размеры, мм												n
			D	D1	D2	D3	D4	D5	H	L	b	d			
15с65нж, 15с65п, 15нж65п1, 15нж65нж	1,6	15	28	40	47	65	95			130			14	4	
		20	35	51	58	75	105		135	150	12				
		25	42	58	68	85	115	160		160					
		32	50	66	78	100	135		145	180					
		40	60	76	88	110	145			200	14				
		50	72	88	102	125	160		260	230					
		65	94	110	122	145	180	180	320	290	15	18			
		80	105	121	133	160	195	240	340	310		17			
		100	128	150	158	180	215		490	350					
		125	154	176	184	210	245	400	500	400	19				
15с22нж, 15с22п, 15нж22п1, 15нж22нж	4,0	150	182	204	212	240	280			505	480	21	22	4	
		15	28	40	47	65	95		135	130					
		20	35	51	58	75	105		135	150	14	14			
		25	42	58	68	85	115	160		160					
		32	50	66	78	100	135		145	180	16				
		40	60	76	88	110	145		200						
		50	72	88	102	125	160		260	230	17	18			
		65	94	110	122	145	180	180	320	290					
		80	105	121	133	160	195	240	340	310	19				
		100	128	150	158	190	230		490	350	21	22			
		125	154	176	184	220	270	400	500	400	25	26	8		
		150	182	204	212	250	300		505	480	27	26			

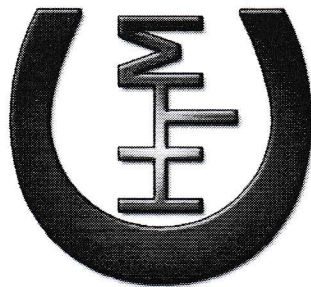

Нитекмаш Сервис
Производство и поставка
трубопроводной арматуры

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НМ22081-050 РЭ

Оглавление

1	Общие положения	3
2	Описание и работа	3
2.1	Назначение клапанов	3
2.2	Технические характеристики	3
2.3	Устройство клапана	3
2.4	Принцип работы клапанов	4
2.5	Маркировка и пломбирование	4
2.6	Упаковка и транспортировка	4
3	Использование по назначению	5
3.1	Ограничения при эксплуатации	5
3.2	Подготовка к монтажу и эксплуатации клапанов	5
3.3	Порядок использования клапанов	6
4	Техническое обслуживание	6
4.1	Общие указания	6
4.2	Правила техники безопасности	7
4.3	Мониторинг клапанов	7
4.4	Регулировка и испытание	7
4.5	Осмотр и контроль	9
5	Текущий ремонт	10
5.1	Общие сведения	10
5.2	Меры безопасности	10
5.3	Основные неисправности и методы их устранения	10
5.4	Порядок устранения неполадок клапана	10
6	Хранение	11
7	Транспортирование	12
8	Утилизация	12
Приложение А (справочное)		13
Приложение Б (справочное)	Габаритные и присоединительные размеры запорных клапанов	15

1 Общие положения

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, работой, основными техническими данными и характеристиками клапанов запорных, а также служит руководством по монтажу, эксплуатации и хранению.

2 Описание и работа

2.1 Назначение клапанов

Клапаны запорные НМ22081 и НМ22083 (далее клапаны), номинальным давлением PN 1,6 МПа и PN 4,0 МПа, номинальными (условными) проходами DN 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 предназначены для установки на трубопроводах и перекрытия потока транспортируемой среды.

2.2 Технические характеристики

2.2.1 Основные технические данные и характеристики клапанов приведены в табл. А.1 приложения А.

2.2.2 Основные размеры и конструкция клапанов приведены в приложении Б (см. рис.Б.1 и табл.Б.1).

2.2.3 Клапаны изготавливают по следующим типовым признакам:

- 1) Тип конструкции проточной части – полнопроходные;
- 2) Тип уплотнения в затворе:
 - металл по металлу (15с65нж; 15нж65нж; 15с22нж; 15нж22нж);
 - металл по фторопласту (15с65п; 15нж65п; 15с22п; 15нж22п).
- 3) Тип уплотнения по шпинделю – сальниковое;
- 4) Тип управления – ручное (от маховика).

2.2.4 Присоединение к трубопроводу – фланцевое.

Присоединительные фланцы по ГОСТ 12819 с присоединительными размерами и размерами уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815 исполнение 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ряд 2.

Конструкция и размеры ответных фланцев по ГОСТ 12821.

2.2.5 Строительные длины клапанов по ГОСТ 3326.

2.2.6 Направление подачи рабочей среды – под золотник.

2.2.7 Установочное положение клапанов на трубопроводе – любое, но рекомендованное – вертикальное коллаком вверх.

2.2.8 Требования к отливкам по ГОСТ 977 и СТ ЦКБА 014.

2.3 Устройство клапана

Клапан включает в себя следующие основные узлы и детали (см. рис. Б.1):

- корпус (поз.17);

- золотник (поз.15);
- шпindel (поз.13);
- крышка (поз.11);
- сальниковый узел (поз.6, 12, 13);
- маховик (поз.10).

2.4 Принцип работы клапанов

При вращении маховика (поз.10) шпindel (поз.14) получает вращательное движение перемещаясь с золотником (поз.15) вдоль продольной оси клапана по ходовой втулке (поз.7) открывая или закрывая сечение затвора.

2.5 Маркировка и пломбирование

2.5.1 На корпусе должна быть нанесена маркировка на видном месте, выполненная литым способом.

На лицевой стороне корпуса должны быть нанесены следующие данные:

- диаметр номинальный;
 - давление номинальное, кгс/см²;
 - стрелка, указывающая направление подачи рабочей среды.
- На обратной стороне наносится товарный знак завода-изготовителя.

2.5.2 На фирменной табличке, прикрепленной с лицевой стороны клапана должна быть нанесена следующая маркировка:

- товарный знак завода-изготовителя;
- знак соответствия системы ГОСТ Р;
- условное обозначение клапана (таблица-фигура);
- диаметр номинальный;
- давление номинальное, кгс/см²;
- заводской номер и дата изготовления.

2.5.3 Разъёмные соединения клапана имеют гарантийные пломбы, выполненные краской красного или оранжевого цвета.

Магистральные патрубки имеют консервационные пломбы, которые снимают при монтаже клапана, непосредственно перед присоединением к трубопроводу.

Места гарантийного и консервационного пломбирования указаны на рисунке Б.1.

2.6 Упаковка и транспортировка.

При упаковке соблюдаются следующие требования:

- поверхности клапана, не имеющие антикоррозионного покрытия, подвергнуты противокоррозионной защите по ГОСТ 9.014 консервационным маслом К-17 по ГОСТ 10877.
- патрубки корпуса заглушены полиэтиленовыми или картонными заглушками, предохраняющими внутренние полости клапана от загрязнения.

Клапаны допускается транспортировать без упаковки в тару или контейнеры.

Эксплуатационная и сопроводительная документация, прикладываемая к клапану, упакована в полиэтиленовый герметичный пакет и уложена в общую тару с клапаном.

Допускается транспортировать клапаны со снятыми ответными фланцами. При этом ответные фланцы вместе с крепежом и прокладками упаковываются в общую тару с клапаном.

Клапаны допускается транспортировать без упаковки в тару. Транспортирование клапанов допускается любым видом транспорта. При транспортировании клапанов должны поддерживаться условия хранения (см. п.6).

3 Использование по назначению

3.1 Ограничения при эксплуатации

Среда, на которой устанавливаются клапаны, не должна содержать частиц механических примесей размером более 70 мкм. Если частицы имеют размер более 70 мкм, то перед клапаном необходимо устанавливать фильтр.

При установке клапана на трубопровод необходимо убедиться, чтобы фланцы трубопровода были установлены без перекосов. Запрещается устранять перекосы фланцев трубопровода за счёт натяга (деформации) фланцев корпуса клапана.

Категорически запрещается использовать клапан на иные параметры, отличающиеся от указанных в КД.

3.2 Подготовка к монтажу и эксплуатации клапанов

3.2.1 Транспортировать клапан к месту монтажа необходимо в упаковке предприятия-изготовителя. Проходные отверстия корпуса должны быть закрыты заглушками.

3.2.2 Перед монтажом клапана на трубопроводной линии необходимо проверить:

- состояние упаковки, комплектность поставки, состояние эксплуатационной документации;
- сохранность опломбирования;
- наличие заглушек на магистральных фланцах;
- отсутствие повреждений, нарушающих работоспособность клапана;
- герметичность затвора, прокладочных соединений, сальника;
- состояние крепёжных соединений;
- плавность перемещения подвижных деталей клапана.

3.2.3 Перед монтажом необходимо:

- снять заглушки, которыми закрыты проходные отверстия патрубков;

- произвести расконсервацию наружных и внутренних поверхностей имеющих консервационную смазку. Для этого протереть чистой ветошью, смоченной растворителями уайт-спирит или нефрас и промыть горячей водой, законсервированные поверхности с последующим обдувом теплым воздухом;
- произвести тщательную очистку трубопровода от загрязнений. При обнаружении в трубопроводах песка, цемента, брызг от сварки и других инородных тел, система должна быть тщательно промыта и просушена.

3.2.4 Установить клапан на трубопровод таким образом, чтобы движения среды было направлено во входной патрубке и совпадало с направлением стрелки на корпусе.

3.2.5 Крепление клапана к трубопроводу не должно вызывать дополнительных нагрузок в присоединенных к трубопроводу фланцах корпуса.

3.2.6 Для проведения профилактических осмотров, монтажных и ремонтных работ необходимо обеспечить свободный доступ на период его эксплуатации.

3.3 Порядок использования клапанов

3.3.1 Клапаны предназначены для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным (У) климатом с категорией размещения – 1. Климатическое исполнение – У1 по ГОСТ 15150.

3.3.2 Клапаны должны применяться в строгом соответствии с их назначением в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации, показателей надежности, приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

3.3.3 Перечень возможных неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации, и рекомендации по способам их устранения приведены в таблице 1.

3.3.4 Гарантийные обязательства предприятия-изготовителя изложены в паспорте изделия. Исчисление гарантийных сроков по ГОСТ 22352-77. При вводе изделия в эксплуатацию потребитель обязан вести учет гарантийной наработки в «Журнале учета» или другой документации, фиксируя дату и количество срабатываний (циклов) конкретного клапана.

4 Техническое обслуживание

4.1 Общие указания

В период эксплуатации клапанов следует проводить периодические осмотры (регламентные работы).

Требования к эксплуатации (обслуживание, эксплуатация, ревизия) согласно действующих "Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов".

Техническое обслуживание должно проводиться в плановом порядке по графикам, разработанным эксплуатационной службой предприятия.

4.2 Правила техники безопасности

Требования техники безопасности при монтаже, эксплуатации, обслуживании и испытаниях по ГОСТ 12.2.063-81, ПБ 03-576-03.

Обслуживающий персонал, производящий работы с клапанами, должен пройти инструктаж по технике безопасности, иметь индивидуальные средства защиты (рукавицы, защитные очки) и соблюдать требования безопасности.

Для обеспечения безопасной работы запрещается:

- применять удлинители к ключам для крепежных деталей;
- применять при разборке и сборке инструменты и приспособления, не предусмотренные для данного изделия;
- класть на клапаны монтажный инструмент, отдельные детали;
- использовать клапана на параметры, превышающие значения, указанные в настоящем РЭ и паспорте;
- эксплуатировать клапаны при отсутствии эксплуатационной документации;
- производить работы по демонтажу и ремонту при наличии давления среды в полости клапанов.

Безопасность эксплуатации клапанов должна обеспечиваться прочностью, плотностью и герметичностью деталей, сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды, надежностью разъемных соединений.

Устранять неисправности клапана допускается только после полного сброса рабочей среды, обесточивании электрических технических устройств.

4.3 Монтирование клапанов

Если клапан снимается с трубопровода, то разборка и сборка его должны производиться в специально оборудованном помещении. Если разборка клапана производится без снятия с трубопровода, то должны быть приняты меры для обеспечения чистоты и безопасности рабочего места.

Возможность загрязнения и попадания посторонних предметов во внутреннюю полость клапана при сборке и разборке должны быть исключены.

При монтаже или демонтаже клапанов в агрегатах или системах необходимо полностью руководствоваться общими условиями на изготовление, приёмку и монтаж агрегатов (систем) и указаниями технических условий, разрабатываемых для каждого агрегата (системы).

Разрешается снимать заглушки и производить расконсервацию клапана только непосредственно перед его монтажом.

При монтаже и демонтаже для строповки следует использовать магистральные фланцы или наружную поверхность корпуса клапана.

4.4 Регулировка и испытание

4.4.1 Собранный клапан должен быть настроен и испытан.

4.4.2 Клапаны подвергают следующим испытаниям:

- на плотность материала деталей, работающих под давлением рабочей среды и герметичность мест соединений;
- на плотность материала и герметичность мест соединений воздуха;
- на герметичность затвора;
- на работоспособность.

Измерения и испытания проводят при установившихся режимах.

Испытания должны проводиться при нормальных условиях:

- температура окружающего воздуха 20 ± 5 °C;
- относительная влажность от 30 до 80%;
- атмосферное давление 760 ± 25 мм рт. ст.

4.4.2.1 Испытания на плотность материала деталей водой, работающих под давлением рабочей среды и герметичность мест соединений:

- 1) Заполнить полость клапана водой, полностью удалив из него воздух;
- 2) Подать пробное давление воды $P_{пр} = 1,5 P_N$ во входной патрубок при заглушенном выходном и открытом затворе. Выдерживать в течении 1 минуты.

Разность температур стенки сосуда и окружающего воздуха не должна вызывать выпадение влаги на поверхности стенок клапана.

3) Сбросить давление до номинального P_N . Произвести визуальный контроль плотности материала деталей, герметичности прокладочного соединения и салникового уплотнения в течение времени достаточного для осмотра.

4) Совершить три цикла «открыто-закрыто» контролируя герметичность салникового уплотнения. Затвор должен перемещаться плавно, без рывков и заеданий. Протечку через салниковое уплотнение контролировать в заторе между втулкой салника и штоком.

Материал деталей считают плотным, если при постоянном давлении не обнаружено течи, нестекающих капель и запотевания.

Клапаны считают герметичными по отношению к внешней среде, если отсутствуют протечки через прокладочные соединения и салниковое уплотнение.

Метод испытаний – гидростатический, способ реализации метода – компрессионный.

4.4.2.2 Испытание воздухом изделий, предназначенных для газообразных сред, а также жидких сред, относящихся к опасным веществам на герметичность относительно внешней среды:

- 1) Погрузить клапан в емкость с водой, предварительно установив заглушку на выходной патрубок и заглушку с подводом сжатого воздуха на входной патрубок корпуса.
- 2) Подать давление воздуха $0,6 \text{ МПа}$ во входной патрубок при открытом затворе клапана.
- 3) Выдерживать при установившемся давлении и произвести контроль плотности материала и герметичности мест соединений (прокладочных соединений и салникового уплотнения) в течение времени достаточного для осмотра.
- 4) Пропуск воздуха через металл и в местах соединений не допускается

5) Совершить три цикла «открыто-закрыто» контролируя герметичность салникового уплотнения. Затвор должен перемещаться плавно, без рывков и заеданий.

Клапаны считают герметичными относительно внешней среды, если при установившемся давлении не обнаружено пропуски воздуха в виде отрывающихся пузырьков через металл, прокладочные соединения и салниковое уплотнение.

Метод испытаний – пузырьковый. Способ реализации – компрессионный или обмыванием по ГОСТ 24054.

4.4.2.3 Испытание на герметичность в затворе.

Испытание на герметичность затвора проводить подачи испытательной среды под давлением во входной патрубков, при этом контроль герметичности затвора производить у выходного патрубков.

Затвор при испытании должен быть закрыт крутящим моментом, указанным в таблице А.1.

Испытание проводить водой (аналогично п.п. 4.4.2.1), давлением $1,1 P_N$, для клапанов, предназначенных для жидких сред и воздухом (аналогично п.п. 4.4.2.2), давлением $0,6 \text{ МПа}$, для клапанов, предназначенных для газообразных сред. Испытание должно проводиться при двукратном подъеме и опускании золотника на 30% рабочего хода.

Методы контроля:

- при испытании водой – визуальный;
 - при испытании воздухом – пузырьковый, погружением в емкость с водой.
- Клапаны считают выдержавшими испытания, если пропуск среды полностью отсутствует.

4.5 Осмотр и контроль

Во время эксплуатации следует проводить периодические осмотры в сроки, установленных графиком в зависимости от режима работы системы, но не реже одного раза в 6 месяцев.

При осмотрах необходимо проверять:

- общее состояние клапанов;
- состояние затяжки резьбовых соединений;
- плавность хода подвижных частей клапана;
- герметичность мест соединений относительно внешней среды;
- работоспособность.

Критерии отказов и предельных состояний:

- а) критериями отказов являются:
 - заклинивание подвижных частей клапанов;
 - неустраняемый, дополнительный подтяжкой, пропуск среды через места соединений и салник;
 - б) пропуск среды в затворе сверх допустимой величины.
- критериями предельных состояний являются:
- достижение назначенного срока службы;

- толщина стенок корпусных деталей, находящихся под давлением рабочей среды, менее 6 мм;
- изменение состояния уплотнительных поверхностей затвора (появление ямок, вырывание отдельных участков, толщина уплотнительных поверхностей менее 1 мм.)

Осмотры и проверки производит персонал, обслуживающий систему или агрегат.

5 Текущий ремонт

5.1 Общие сведения

Текущий ремонт клапанов производится для устранения неисправностей, указанных в таблице 1.

5.2 Меры безопасности

При производстве работ по текущему ремонту и обслуживанию запорных клапанов необходимо соблюдать правила техники безопасности, требования ГОСТ 12.2.063-81, ПБ 03-576-03 и п.п.4.2 настоящего РЭ.

При разборке и сборке клапана обязательно предохранять уплотнительные, резьбовые и направляющие поверхности от повреждения, все детали очистить, а уплотнительные поверхности промыть уайт-спиритом и насухо протереть, на крепящие детали и трущиеся поверхности, не соприкасающиеся с рабочей средой, нанести смазку ВНИИ НП-232.

5.3 Основные неисправности и методы их устранения

Основные неисправности запорных клапанов и методы их устранения приведены в табл.1.

5.4 Порядок устранения неполадок клапана

Для устранения отказов и повреждений необходимо выполнить рекомендации, изложенные в таблице 1.

5.4.1 Полную разборку запорных клапанов производить в следующем порядке:

- с помощью маховика (поз.10) привести затвор в положение "открыто";
- ослабить резьбовую втулку (поз.6);
- снять клапан с трубопровода;
- вывернуть гайку (поз.9), снять шайбу (поз.8) и снять маховик;
- вывернуть гайки (поз.4);
- снять с корпуса (поз.17) крышку (поз.11) в сборе со шпинделем, золотником (поз.15) и узлом сальника (поз.6, 12, 13);
- извлечь прокладку (поз.2);
- вывернуть шпindel из крышки;

- вывернуть резьбовую втулку, извлечь поднабивочное кольцо (поз.12) и сальниковую набивку (поз.13);
- извлечь штифт (поз.16) и снять золотник.

Таблица 1 - Список основных неисправностей запорных клапанов и методы их устранения

Наименование неисправности, внешнее проявление, признаки	Вероятная причина	Способ устранения
1. Нарушена герметичность затвора. Пропуск среды при закрытом затворе выше допустимого.	Износ или повреждение уплотнительных поверхностей корпуса и золотника.	Разобрать клапан и восстановить качество уплотнительных поверхностей корпуса и золотника.
2. Нарушена герметичность прокладочных соединений. Пропуск среды через места соединений.	Ослаблена затяжка гаек, недостаточно уплотнены прокладки.	Уплотнить прокладки подтяжкой гаек.
3. Нарушена герметичность сальникового уплотнения. Пропуск среды через сальниковое соединение.	Разрушен материал прокладок.	Заменить прокладки.
	Недостаточно уплотнена набивка, ослаблена затяжка резьбовой втулки (сальника).	Уплотнить сальник дополнительной затяжкой резьбовой втулки (сальника).
	Износ сальниковой набивки.	Разобрать узел и добавить кольцо набивки, при необходимости заменить набивку сальника.

5.4.2 Сборку клапанов производить в обратном порядке, выполнив дополнительные следующие требования:

- тщательно очистить все детали от загрязнений;
- промыть все детали;
- все резьбовые соединения и трущиеся поверхности, не соприкасающиеся с рабочей средой, смазать смазкой ВНИИ НП-232 ГОСТ14068-79.

6 Хранение

Условия хранения клапанов – 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69 под навесами или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе: температура от минус 25°С до плюс 50°С, относительная влажность воздуха – верхнее значение 100% при 25°С, среднегодовое значение 75% при 15°С.

Клапаны, находящиеся на длительном хранении, подвергаются периодическому осмотру не реже одного раза в год. При нарушении консервации или при окончании срока консервации произвести переконсервацию. Для этого необходимо произвести расконсервацию наружных и внутренних поверхностей имеющих консервационную смазку. Протереть законсервированные поверхности чистой ветошью, смоченной растворителями уайт-спирит или нефрас и промыть горячей водой с последующим обдувом теплым воздухом.

Затем производится консервация. Консервационную смазку наносят на обезжиренную чистую и сухую поверхность деталей. Все расконсервованные поверхности деталей должны быть покрыты тонким слоем консервационного масла К-17 ГОСТ 10877-76. Вариант защиты – ВЗ-1 или ВЗ-4 по ГОСТ 9.014-78.

Прходные отверстия должны быть закрыты заглушками. Вариант упаковки – ВУ-О
ГОСТ 9.014-78. Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

7 Транспортирование

Транспортирование клапанов производится любым видом транспорта на любые расстояния с соблюдением следующих правил:

- 1) клапаны должны быть закреплены от возможных перемещений;
- 2) при погрузке и разгрузке не допускается клапаны бросать, кантовать;
- 3) транспортировать клапаны в упаковке предприятия-изготовителя.

При транспортировании клапанов следует соблюдать правила перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

8 Утилизация

Клапаны, отработавшие полный ресурс и ремонтно-непригодные, подлежат утилизации. Клапаны не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды и подлежат утилизации по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем клапаны.

Приложение А (справочное)


Таблица А.1 - Основные данные и технические характеристики

Обозначение изделия (номер чертёжа)	Таблицированная фигура	Код ОКП	Диаметр номинальный DN, мм	Давление номинальное PN, МПа, (кгс/см²)	Рабочая среда	Температура рабочей среды, °С	Уплотнение по шпинделю	Материал основных деталей	Максимальный крутящий момент на маховике Н·м (кгс·м)	Масса, кг, не более
HM22081-015		37 4211	15					Корпус, крышка	20X13	18 (1,8)
HM22081-020		37 4212	20					Шпиндель	20X13	30 (3,0)
HM22081-025		37 4212	25					Эконтник	20X13	35 (3,5)
HM22081-032		37 4213	32							40 (4,0)
HM22081-040		37 4213	40							40 (4,0)
HM22081-050		37 4214	50							40 (4,0)
HM22081-065	15к6нж	37 4214	65			до +425				40 (4,0)
HM22081-080			80							52 (5,2)
HM22081-100		37 4215	100							52 (5,2)
HM22081-125		37 4215	125							145 (14,5)
HM22081-150		37 4216	150							160 (16,0)
HM22081-015-01		37 4211	15		Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам					220 (22,0)
HM22081-020-01		37 4212	20		спиртосодержащие со средой					18 (1,8)
HM22081-025-01		37 4212	25							30 (3,0)
HM22081-032-01		37 4213	32							35 (3,5)
HM22081-040-01		37 4213	40							40 (4,0)
HM22081-050-01	15к6нж	37 4214	50							40 (4,0)
HM22081-065-01		37 4214	65							40 (4,0)
HM22081-080-01			80							40 (4,0)
HM22081-100-01		37 4215	100							52 (5,2)
HM22081-125-01		37 4215	125							52 (5,2)
HM22081-150-01		37 4216	150	1,6 (16)						360
HM22081-015-02		37 4211	15			до +200				18 (1,8)
HM22081-020-02		37 4212	20							30 (3,0)
HM22081-025-02		37 4212	25							35 (3,5)
HM22081-032-02		37 4213	32							40 (4,0)
HM22081-040-02		37 4213	40							40 (4,0)
HM22081-050-02	15к6нж1	37 4214	50		Воздух, вода, щелочь, перекись водорода, вод-рас-сол (вод-ный рас-твор CaCl ₂), азот и другие агрес-сивные среды, по отношению к которым применяются материалы коррозионно-стойки					40 (4,0)
HM22081-065-02		37 4214	65							40 (4,0)
HM22081-080-02		37 4215	80							52 (5,2)
HM22081-100-02		37 4215	100							360
HM22081-125-02		37 4216	125							145 (14,5)
HM22081-150-02		37 4216	150							160 (16,0)
HM22081-015-03		37 4211	15							220 (22,0)
HM22081-020-03		37 4212	20							18 (1,8)
HM22081-025-03		37 4212	25							30 (3,0)
HM22081-032-03		37 4213	32							35 (3,5)
HM22081-040-03		37 4214	40							40 (4,0)
HM22081-050-03	15к6нж	37 4214	65							40 (4,0)
HM22081-065-03		37 4215	80							52 (5,2)
HM22081-100-03		37 4215	100							145 (14,5)
HM22081-125-03		37 4216	125							160 (16,0)
HM22081-150-03		37 4216	150							220 (22,0)

Обозначение изделия (номер чертежа)	Таблица-фигура	Код ОКП	Диаметр номинальный DN, мм	Давление номинальное PN, МПа, (кгс/см²)	Рабочая среда	Температура рабочей среды, °С	Уплотнение по шпинделю	Материал основных деталей			Максимальный крутящий момент на маховике Н·м (кгс·м)	Масса, кг, не более
								Корпус, крышка	Шпиндель	Золотник		
HM22083-015	15с22жк	37 4211	15	4,0 (40)	Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам, соприкасающимся со средой	до +425	Сальниковое	25л	12X18H9T	20X13	18 (1,8)	4,2
HM22083-020		37 4212	20								30 (3,0)	5,2
HM22083-025		37 4213	25								35 (3,5)	5,8
HM22083-032		37 4214	32								40 (4,0)	8,5
HM22083-040		37 4215	40								40 (4,0)	14,0
HM22083-050	15с22пк	37 4216	50	4,0 (40)	Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам, соприкасающимся со средой	до +425	Сальниковое	25л	12X18H9T	20X13	40 (4,0)	18,0
HM22083-065		37 4217	65								40 (4,0)	26,0
HM22083-080		37 4218	80								52 (5,2)	36,0
HM22083-100		37 4219	100								180 (18,0)	49,0
HM22083-125		37 4220	125								210 (21,0)	65,0
HM22083-015-01	15с22п	37 4221	15	4,0 (40)	Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам, соприкасающимся со средой	до +425	Сальниковое	25л	12X18H9T	20X13 с фторопластом	18 (1,8)	4,2
HM22083-020-01		37 4222	20								30 (3,0)	5,2
HM22083-025-01		37 4223	25								35 (3,5)	5,8
HM22083-032-01		37 4224	32								40 (4,0)	8,5
HM22083-040-01		37 4225	40								40 (4,0)	14,0
HM22083-050-01	15с22п1	37 4226	50	4,0 (40)	Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам, соприкасающимся со средой	до +425	Сальниковое	25л	12X18H9T	20X13 с фторопластом	40 (4,0)	18,0
HM22083-065-01		37 4227	65								40 (4,0)	26,0
HM22083-080-01		37 4228	80								52 (5,2)	36,0
HM22083-100-01		37 4229	100								180 (18,0)	49,0
HM22083-125-01		37 4230	125								210 (21,0)	65,0
HM22083-150-01	15нж22п1	37 4231	150	4,0 (40)	Воздух, вода, щелочь, перекись водорода, рассол (водный раствор СаCl₂), азот и другие агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки	до +200	Сальниковое	12X18H9T/1	12X18H9T с фторопластом	18 (1,8)	4,2	
HM22083-015-02		37 4232	15								30 (3,0)	5,2
HM22083-020-02		37 4233	20								35 (3,5)	5,8
HM22083-025-02		37 4234	25								40 (4,0)	8,5
HM22083-032-02		37 4235	32								40 (4,0)	14,0
HM22083-040-02	15нж22п1	37 4236	40	4,0 (40)	Воздух, вода, щелочь, перекись водорода, рассол (водный раствор СаCl₂), азот и другие агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки	до +200	Сальниковое	12X18H9T/1	12X18H9T с фторопластом	40 (4,0)	18,0	
HM22083-050-02		37 4237	50								40 (4,0)	26,0
HM22083-065-02		37 4238	65								52 (5,2)	36,0
HM22083-080-02		37 4239	80								180 (18,0)	49,0
HM22083-100-02		37 4240	100								210 (21,0)	65,0
HM22083-125-02	15нж22п1	37 4241	125	4,0 (40)	Воздух, вода, щелочь, перекись водорода, рассол (водный раствор СаCl₂), азот и другие агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки	до +200	Сальниковое	12X18H9T/1	12X18H9T с фторопластом	210 (21,0)	65,0	
HM22083-150-02		37 4242	150								275 (27,5)	91,0
HM22083-015-03		37 4243	15								18 (1,8)	4,2
HM22083-020-03		37 4244	20								30 (3,0)	5,2
HM22083-025-03		37 4245	25								35 (3,5)	5,8
HM22083-032-03	15нж22пк	37 4246	32	4,0 (40)	Жидкая или газообразная, нейтральная к материалам, соприкасающимся со средой	до +425	Сальниковое	25л	12X18H9T	20X13	40 (4,0)	14,0
HM22083-040-03		37 4247	40								40 (4,0)	18,0
HM22083-050-03		37 4248	50								40 (4,0)	26,0
HM22083-065-03		37 4249	65								52 (5,2)	36,0
HM22083-080-03		37 4250	80								180 (18,0)	49,0
HM22083-100-03	15нж22п1	37 4251	100	4,0 (40)	Воздух, вода, щелочь, перекись водорода, рассол (водный раствор СаCl₂), азот и другие агрессивные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионно-стойки	до +425	Сальниковое	25л	12X18H9T	20X13 с фторопластом	210 (21,0)	65,0
HM22083-125-03		37 4252	125								275 (27,5)	91,0
HM22083-150-03		37 4253	150								275 (27,5)	91,0
HM22083-015-04		37 4254	15								18 (1,8)	4,2
HM22083-020-04		37 4255	20								30 (3,0)	5,2

Приложение Б (справочное)

Габаритные и присоединительные размеры запорных клапанов

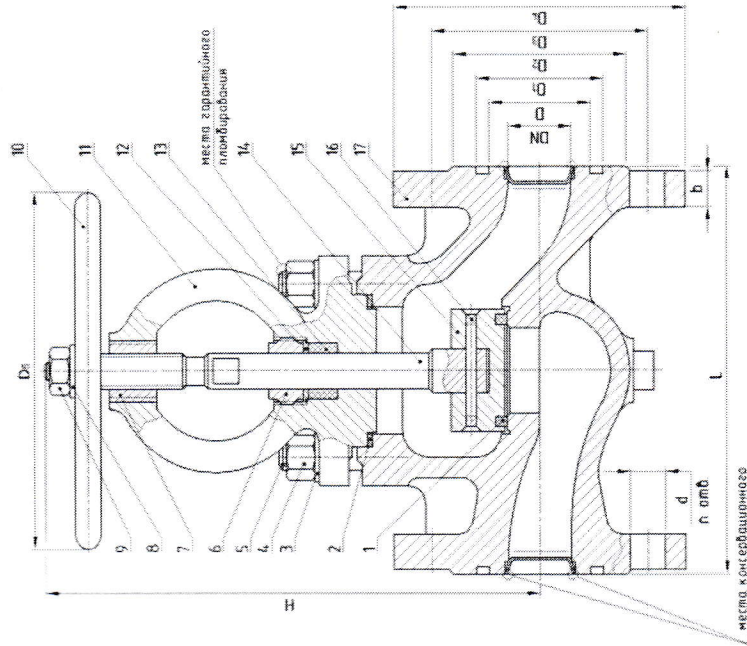

Габаритные размеры должны присутствовать на двух противоположно расположенных шпильках и гайках

1- Кольцо золотника фторопластовое (присутствует только на 15с65п, 15нж65п1, 15с22п и 15нж22п1); 2-Прокладка; 3-Шайба; 4-Гайка; 5-Шпилька; 6-Втулка резьбовая (сальник); 7-Втулка ходовая; 8-Шайба; 9-Гайка; 10-Маховик; 11-Крышка; 12-Кольцо поднабивочное; 13-Уплотнительная набивка сальниковой камеры; 14-Шпindel; 15-Золотник; 16-Штифт; 17-Корпус.

Рисунок Б.1 - Клапан запорный сальниковый