

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Казанский Завод Стальных Деталей»

ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ (ППС-200)

ПАСПОРТ

ООО «КЗСД»

420051, РТ. Г.Казань, ул.Химическая, д.7




1. НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка пожарная -предназначена для установки гидранта пожарного.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры пожарной подставки приведены в таблице. Материал: Сталь.

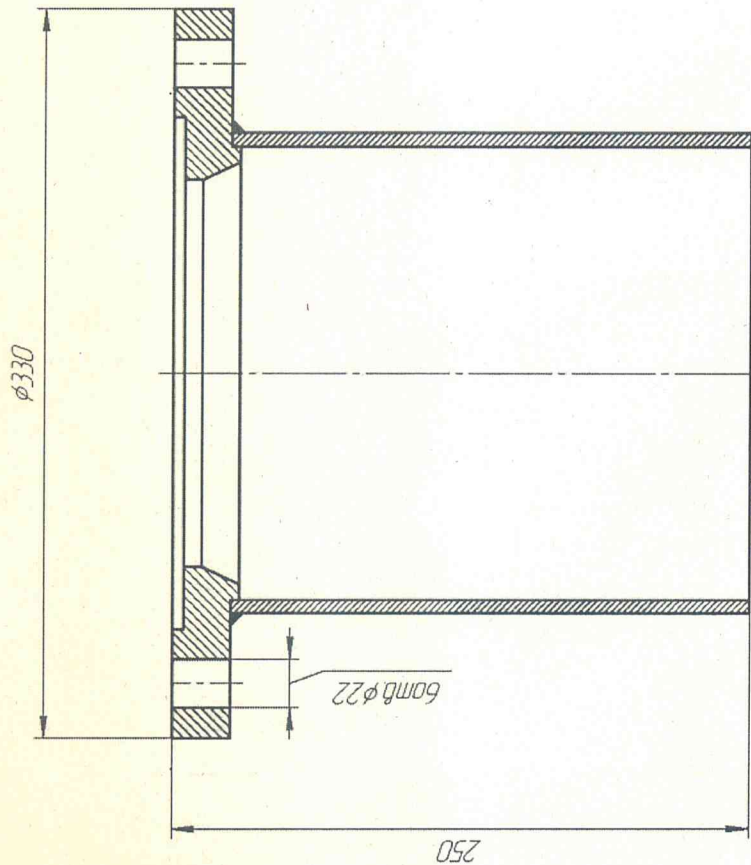

Наружный диаметр трубы, DN	Высота общая мм	Диаметр фланца мм	Количество крепежных отверстий у фланца
219	250	330	6

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- подставка пожарная;
- паспорт .

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Требование безопасности по ГОСТ 12.2.037.

5. КОНСЕРВАЦИЯ

При введении изделия в эксплуатацию расконсервация не производится.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Подставка пожарная изготовлена и принята в соответствии с требованиями конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « » 20 г.

Приёмку произвёл

ОТК

(подпись)

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие подставки пожарной требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Пожарная подставка транспортируется в крытых или открытых транспортных средствах.

Допускается перевозить всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.