

51 Тренокведом



ОГНЕТУШИТЕЛЬ
ПОРОШКОВЫЙ ЗАКАЧНОЙ

КБ03

ОП-1(0) АВСЕ-01, ОП-1(0) ВСЕ-02, ОП-2(0) АВСЕ-01, ОП-2(0) ВСЕ-02,
ОП-3(0) АВСЕ-01, ОП-3(0) ВСЕ-02, ОП-4(0) АВСЕ-01, ОП-4(0) ВСЕ-02,
ОП-5(0) АВСЕ-01, ОП-5(0) ВСЕ-02, ОП-6(0) АВСЕ-01, ОП-6(0) ВСЕ-02,
ОП-7(0) АВСЕ-01, ОП-7(0) ВСЕ-02, ОП-8(0) АВСЕ-01, ОП-8(0) ВСЕ-02,
ОП-9(0) АВСЕ-01, ОП-9(0) ВСЕ-02, ОП-10(0) АВСЕ-01, ОП-10(0) ВСЕ-02

Сертификат соответствия № С-КУ. КБ03 В 00352

Внимание! Зарядку, перезарядку, обслуживание и техническое обслуживание огнетушителя
протекать только на станциях технического обслуживания огнетушителей!

КОРПУС ОГНЕТУШИТЕЛЯ НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Срок службы огнетушителя 10 лет, включая перезарядку.
По истечению срока подлежит списанию

ПАСПОРТ
(Руководство по эксплуатации)

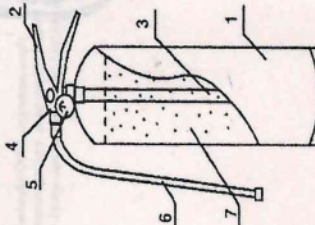


Рис. 1

1. Назначение изделия

1.1. Огнетушитель порошковый закачной ОП-1(0) АВСЕ-01, ОП-1(0) ВСЕ-02, ОП-2(0) АВСЕ-01, ОП-2(0) ВСЕ-02, ОП-3(0) АВСЕ-01, ОП-3(0) ВСЕ-02, ОП-4(0) АВСЕ-01, ОП-4(0) ВСЕ-02, ОП-5(0) АВСЕ-01, ОП-5(0) ВСЕ-02, ОП-6(0) АВСЕ-01, ОП-6(0) ВСЕ-02, ОП-7(0) АВСЕ-01, ОП-7(0) ВСЕ-02, ОП-8(0) АВСЕ-01, ОП-8(0) ВСЕ-02, ОП-9(0) АВСЕ-01, ОП-9(0) ВСЕ-02, ОП-10(0) АВСЕ-01, ОП-10(0) ВСЕ-02, предназначен для тушения загоревших твердых веществ (класс пожара А), жидких веществ (класс пожара В), газообразных

вещества (класс пожара С), а так же тушения электрооборудования под напряжением до 10кВ в не промышленных предприятиях, складах транспортных средств.

1.2. Огнетушитель не предназначен для тушения загоревших веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха.

1.3. Огнетушители должны эксплуатироваться в условиях умеренного климата У, категории 2 тип атмосферы II по ГОСТ 15150-09 в диапазоне рабочих температур от -50° до +50°С.

Табл. 1

Наименование показателя	Значение														
	ОП1(0) АВСЕ-01	ОП2(0) АВСЕ-02	ОП3(0) АВСЕ-01	ОП4(0) АВСЕ-02	ОП5(0) АВСЕ-01	ОП6(0) АВСЕ-02	ОП7(0) АВСЕ-01	ОП8(0) АВСЕ-02	ОП9(0) АВСЕ-01	ОП10(0) АВСЕ-02	ОП1(0) ВСЕ-02	ОП2(0) ВСЕ-02	ОП3(0) ВСЕ-02	ОП4(0) ВСЕ-02	ОП5(0) ВСЕ-02
1. Масса заряда порошка, кг, не менее	140,05	240,1	340,15	440,2	540,25	640,3	740,35	840,4	940,45	1040,5					
2. Рабочее давление в корпусе, МПа	1,440,2	1,440,2	1,440,2	1,440,2	1,440,2	1,440,2	1,440,2	1,440,2	1,440,2	1,440,2					
3. Длина струи, м	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4					
4. Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	6	6	8	10	10	12	12	15	15	15					
5. Огнетушитель способен по классу пожаров. Модальный очаг класса А	0,5А	0,7А	1А	2А	2А	3А	3А	4А	4А	4А					
Модальный очаг класса В	13В	21В	34В	55В	70В	89В	113В	144В	144В	144В					
6. Срок службы	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
7. Полная снаряженная масса огнетушителя, кг	от 1,6 до 1,7	от 2,7 до 2,9	от 3,9 до 4,2	от 5,2 до 5,6	от 6,4 до 6,9	от 7,7 до 8,3	от 8,7 до 9,4	от 10,0 до 10,8	от 11,9 до 12,8	от 13,2 до 14,2					
8. Габаритные размеры, мм не более															
- Диаметр корпуса	490	110	110	133	160	160	160	160	160	160					
- Высота	250/260	340	440	430	460	450	510	535	555	645					
9. Вытесняющий газ	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух					
10. Перечислите все материалы, входящие в состав	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух					

8. Техническое освидетельствование

Результаты обследования	Дата обследования и переизданий	Результаты проверки	Срок следующего обследования	Должность, фамилия и подпись лица ответственного за переиздание

9. Свидетельство о приеме

[illegible]

АВСЕ (ВСЕ) соответствует ГОСТ 166-97, испытанный корпус
соблюдения правила транспортировки, хранения и эксплуатации.
испытанный корпус соответствует ГОСТ 166-97, испытанный корпус
испытанный корпус соответствует ГОСТ 166-97, испытанный корпус

баллона сдается организацией, специализирующейся на изготовлении порошковых баллонов. Дата изготовления указана на этикетке огнестойителя

Смирнов



Производитель: ООО «Ярпроинвест»,
34, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1 «Д».

3. Комплект поставки

2. В соответствии с поставкой огнетушителя входит:

огнетушитель - 1шт.;

паспорт (руководство по эксплуатации) - 1 шт.

4. Устройство и принцип работы

Отгишителя и ручной для управления подачи порошка 2. Отгишитель оснащен силовой трубой 3. Отгишителя и ручной для получения фанеры порошка. Отгишителя и ручной для получения фанеры порошка. Отгишителя и ручной для получения фанеры порошка.

Оснащение чской для предотвращения саморазрушения.

4.2. Принцип действия огнетушителя основан на использовании энергии закачанного газа, нажать на ручку запорного устройства.

... безпечності

§ 1. Лица, допущенные к эксплуатации отпущенных дозвонить, получить содержание настоящего паспорта и

57 Не зовнається.

5. Не допускается.

1) холостые огнестрельные вблизи нагревательных приборов, где температура воздуха не должна превышать 30°C;

2) выполнять ремонтные работы при наличии

3) наносить удары по корпусу огнестрелья.

4) эксплуатация огнетушителя без чеки и пломбы;

§) эксплуатация при неисправном

5. Подъем работы, техническое обслуживание

«Помощи не требуется»

б.г. при тушении пожара к месту пожара, выдвигать челу.

1) Поднести огнетушитель к месту возникновения пожара, нажать на рычаг, чтобы вытеснить огнетушащее вещество.

2) удостовериться, что изделие соответствует требованиям стандарта, предъявляемым к изделиям, изготовленным по чертежам, утвержденным в установленном порядке, и к изделиям, изготовленным по чертежам, утвержденным в установленном порядке, и к изделиям, изготовленным по чертежам, утвержденным в установленном порядке.

3) Направить ручку запорно-пускового устройства. 4) Жать ручку запорно-пускового устройства.

2.2 После окончания тушения необходимо немедленно отравить отравившихся (для ОП-1, ОП-2, ОП-3) и немедленно отравить отравившихся (для ОП-1, ОП-2, ОП-3).

6.2 После окончания работ по устранению неисправностей и восстановлению работоспособности оборудования, в том числе после проведения ремонтных работ, необходимо провести проверку качества работы оборудования, а также проверить наличие запасных частей и материалов, необходимых для дальнейшего обслуживания оборудования.

4.3. Повысить огнестойкость не реже 1 раза в 3 лет, техническое состояние

0,3 Перец жгучий острый, 0,13130 2009

6.4. Проверять наличие давления в пределах зеленой шкалы индикатора по ротору.

6.5 В случае падения давления в линиях обратки, на станции технического обслуживания

7. Гарантийные обязательства

7. Гарантии

7.1. Исполнитель гарантирует соответствие огнетушителя техническим характеристикам табл. 1 при

обслуживании потребителем услугой эксплуатации, транспортировки и хранения. 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня окончания срока эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя 12 месяцев со дня приобретения.

...ЗНАМЕНА И ПЛАТЫ...

7.3. Предприятие-инициатор не несет ответственности

1. Несоответствия владеть правилам эксплуатации.

3. Небрежного хранения или транспортирования огнестрельного...

Утери паспорта.

4. Отсутствие пломб завода-изготовителя